



LEGENDA:

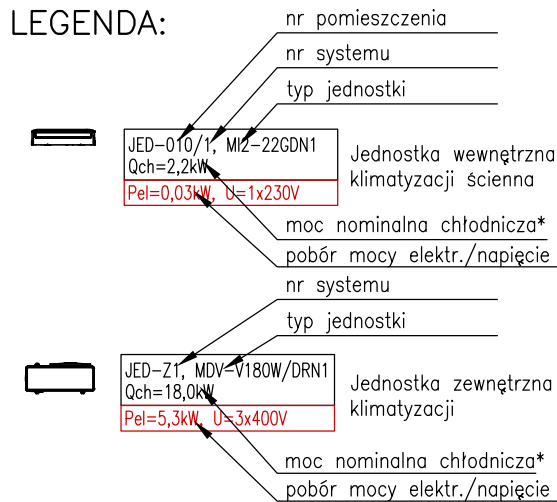

Ø19,1/Ø9,53 rurociąg instalacji klimatyzacji—dwie rury (gaz/ciecz)

KL1 • pion instalacji klimatyzacji—dwie rury (gaz/ciecz)  
Ø19,1/Ø9,53

UWAGA:

- Rurociągi prowadzić bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w tym podciągów żelbetowych
- \*Moc nominalna chłodnicza jest podana dla parametrów  
– temp.wewn. 27°C DB/19°C WB  
– temp.zewn. 35°C DB/24°C WB



34–100 Wadowice  
ul.dr.J.Putka 5  
tel: 600 812 680  
ekosystem@wp.pl

Temat:

Budowa instalacji klimatyzacji

Inwestor:

Powiat Wadowicki  
34–100 Wadowice, ul.Batorego 2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek biurowy  
34–100 Wadowice, ul.Batorego 2  
dz.nr 631/19, 631/23, 631/18

	Nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. M.Wodniak	instalacyjna	MAP/0365/PWOS/08		03.2020

Tytuł rysunku:  
INSTALACJA KLIMATYZACJI  
RZUT 2 PIĘTRA

Branża/Stadium:  
Klimatyzacja/PW

Skala:  
1:100

Nr rys.  
KL-04