


LEGENDA:

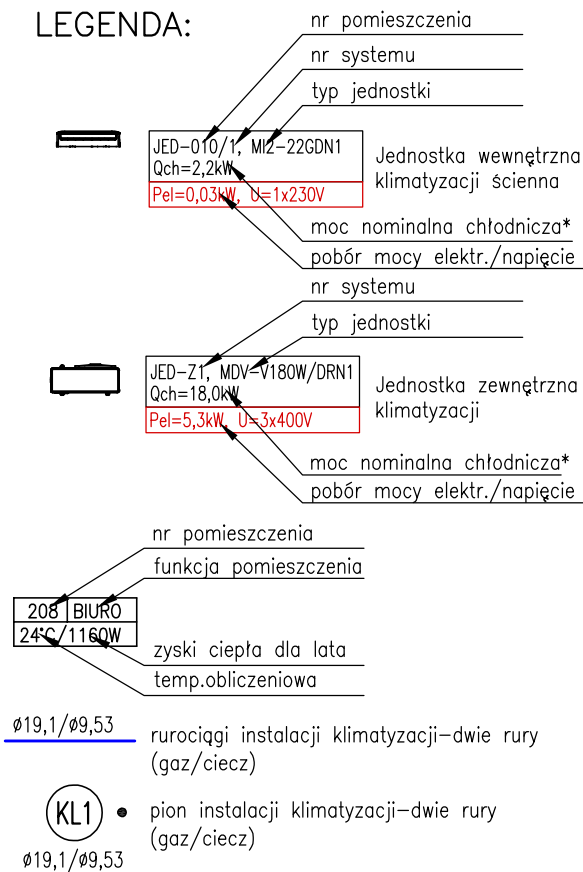

UWAGA:

- Rurociągi prowadzić bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w tym podciągów żelbetowych
- *Moc nominalna chłodnicza jest podana dla parametrów
- temp.wewn. 27°C DB/19°C WB
- temp.zewn. 35°C DB/24°C WB

 INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SYSTEM MACIEJ WODNIAK		34-100 Wadowice ul.dr.J.Putka 5 tel: 600 812 680 ekosystem@wp.pl		Temat: Budowa instalacji klimatyzacji		
Inwestor: Powiat Wadowicki 34-100 Wadowice, ul.Batorego 2		Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek biurowy 34-100 Wadowice, ul.Batorego 2 dz.nr 631/19, 631/23, 631/18		Tytuł rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT 1 PIĘTRA		
Projektował	mgr inż. M.Wodniak	Specjalność	instalacyjna	Nr upr.	MAP/0365/PWOS/08	03.2020
				Podpis		
				Data		
				Branża/Stadium: Klimatyzacja/PW		
				Skala:	1:100	Nr rys. KL-03